


Autokontsumoko instalazioa

1. mota ≤ 100 kW

auto kontsumoaren xehetasuna

- Produkzio-erregistroan izena eman gabeko sorkuntza-instalazioa.
- Kontratutako $P \leq 100$ kW.
- ΣP sorkuntza \leq Kontratutako P .
- Sorkuntza eta kontsumoa, titular bera.
- Subjektu bakarra: kontsumitzailea.

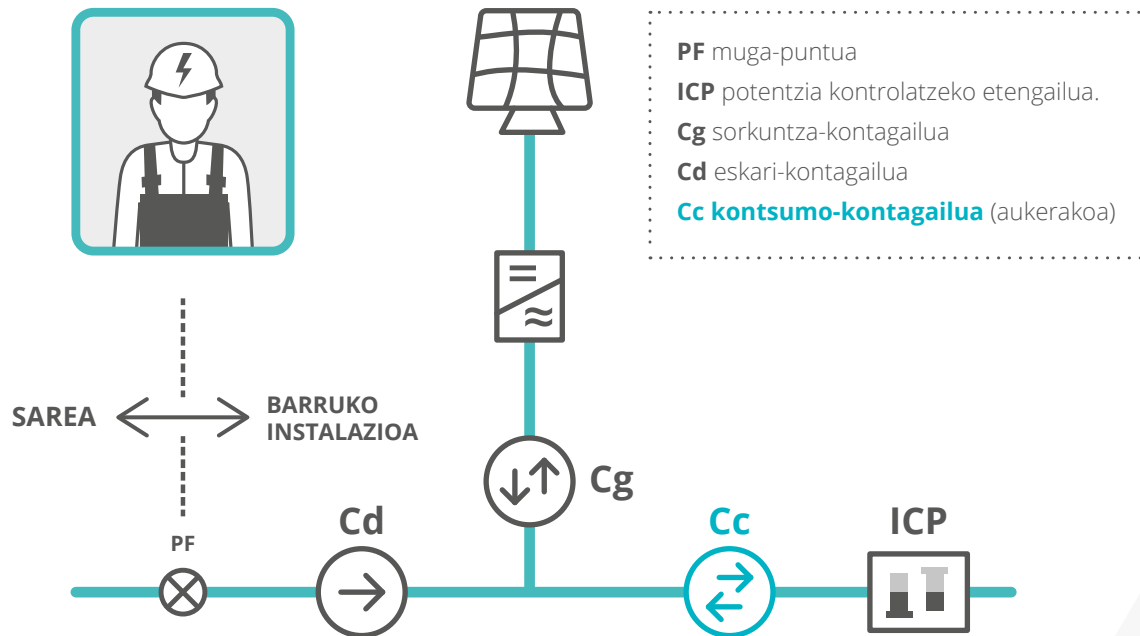

Sarbide-sariak

$P_g \leq$ Kontratutako $P \leq 10$ kW isurien kontrako sistemarekin, sarrera eta konexioko azterketak eta hargune-eskubideak ordaintzetik salbuetsita.

Potentzia: muga-puntuaren kontratatua (P_d).

Energia: ordutegi-eskaera (E_d).

Sistemako kostuen karguak

Finkoak: Eskatutako P (P_d **edo** P_c).

Aldagaiak: kontsumitutako energia ($E_d + E_a = E_c$).

Sortutako energia:

Isuritakoak ez dauka kontraprestazio ekonomikorik.

Aldi iragankorra

Kargu finkoak: karguen aplikazioaren potentziaren (P_d **edo** P_c) eta sarbide-sariaren potentziaren (P_d) arteko aldea. Konfigurazio honetan, ICParen mantentze-lanak zera inplikutzen du, $P_g + P_d = P_c =$ Kontratutako P , eta kargua kontsumitzaile kideak zuenaren berdina izango da.

Kargu aldarriak: autokontsumitutako energiaren gainean (E_a). Aldi honetan zehar eta konfigurazio honetarako, $P_g \leq 10$ kW baldin bada, karguak ez dira aplikatuko.

P_g instalazio fotovoltaikoak sortutako potentzia
 P_c kontsumitzaileak kontsumitutako potentzia
 P_d saretik eskatutako potentzia

E_g instalazio fotovoltaikoak sortutako energia
 E_a autokontsumitutako energia = $E_g - E_v$
 E_v sarera jaulkitako energia = $E_g - E_a$
 E_d kontsumitzaileak eskatutako energia
 E_c kontsumitzaileak kontsumitutako energia

